


R3

zkratová odolnost a vypínací schopnost min 10 kA

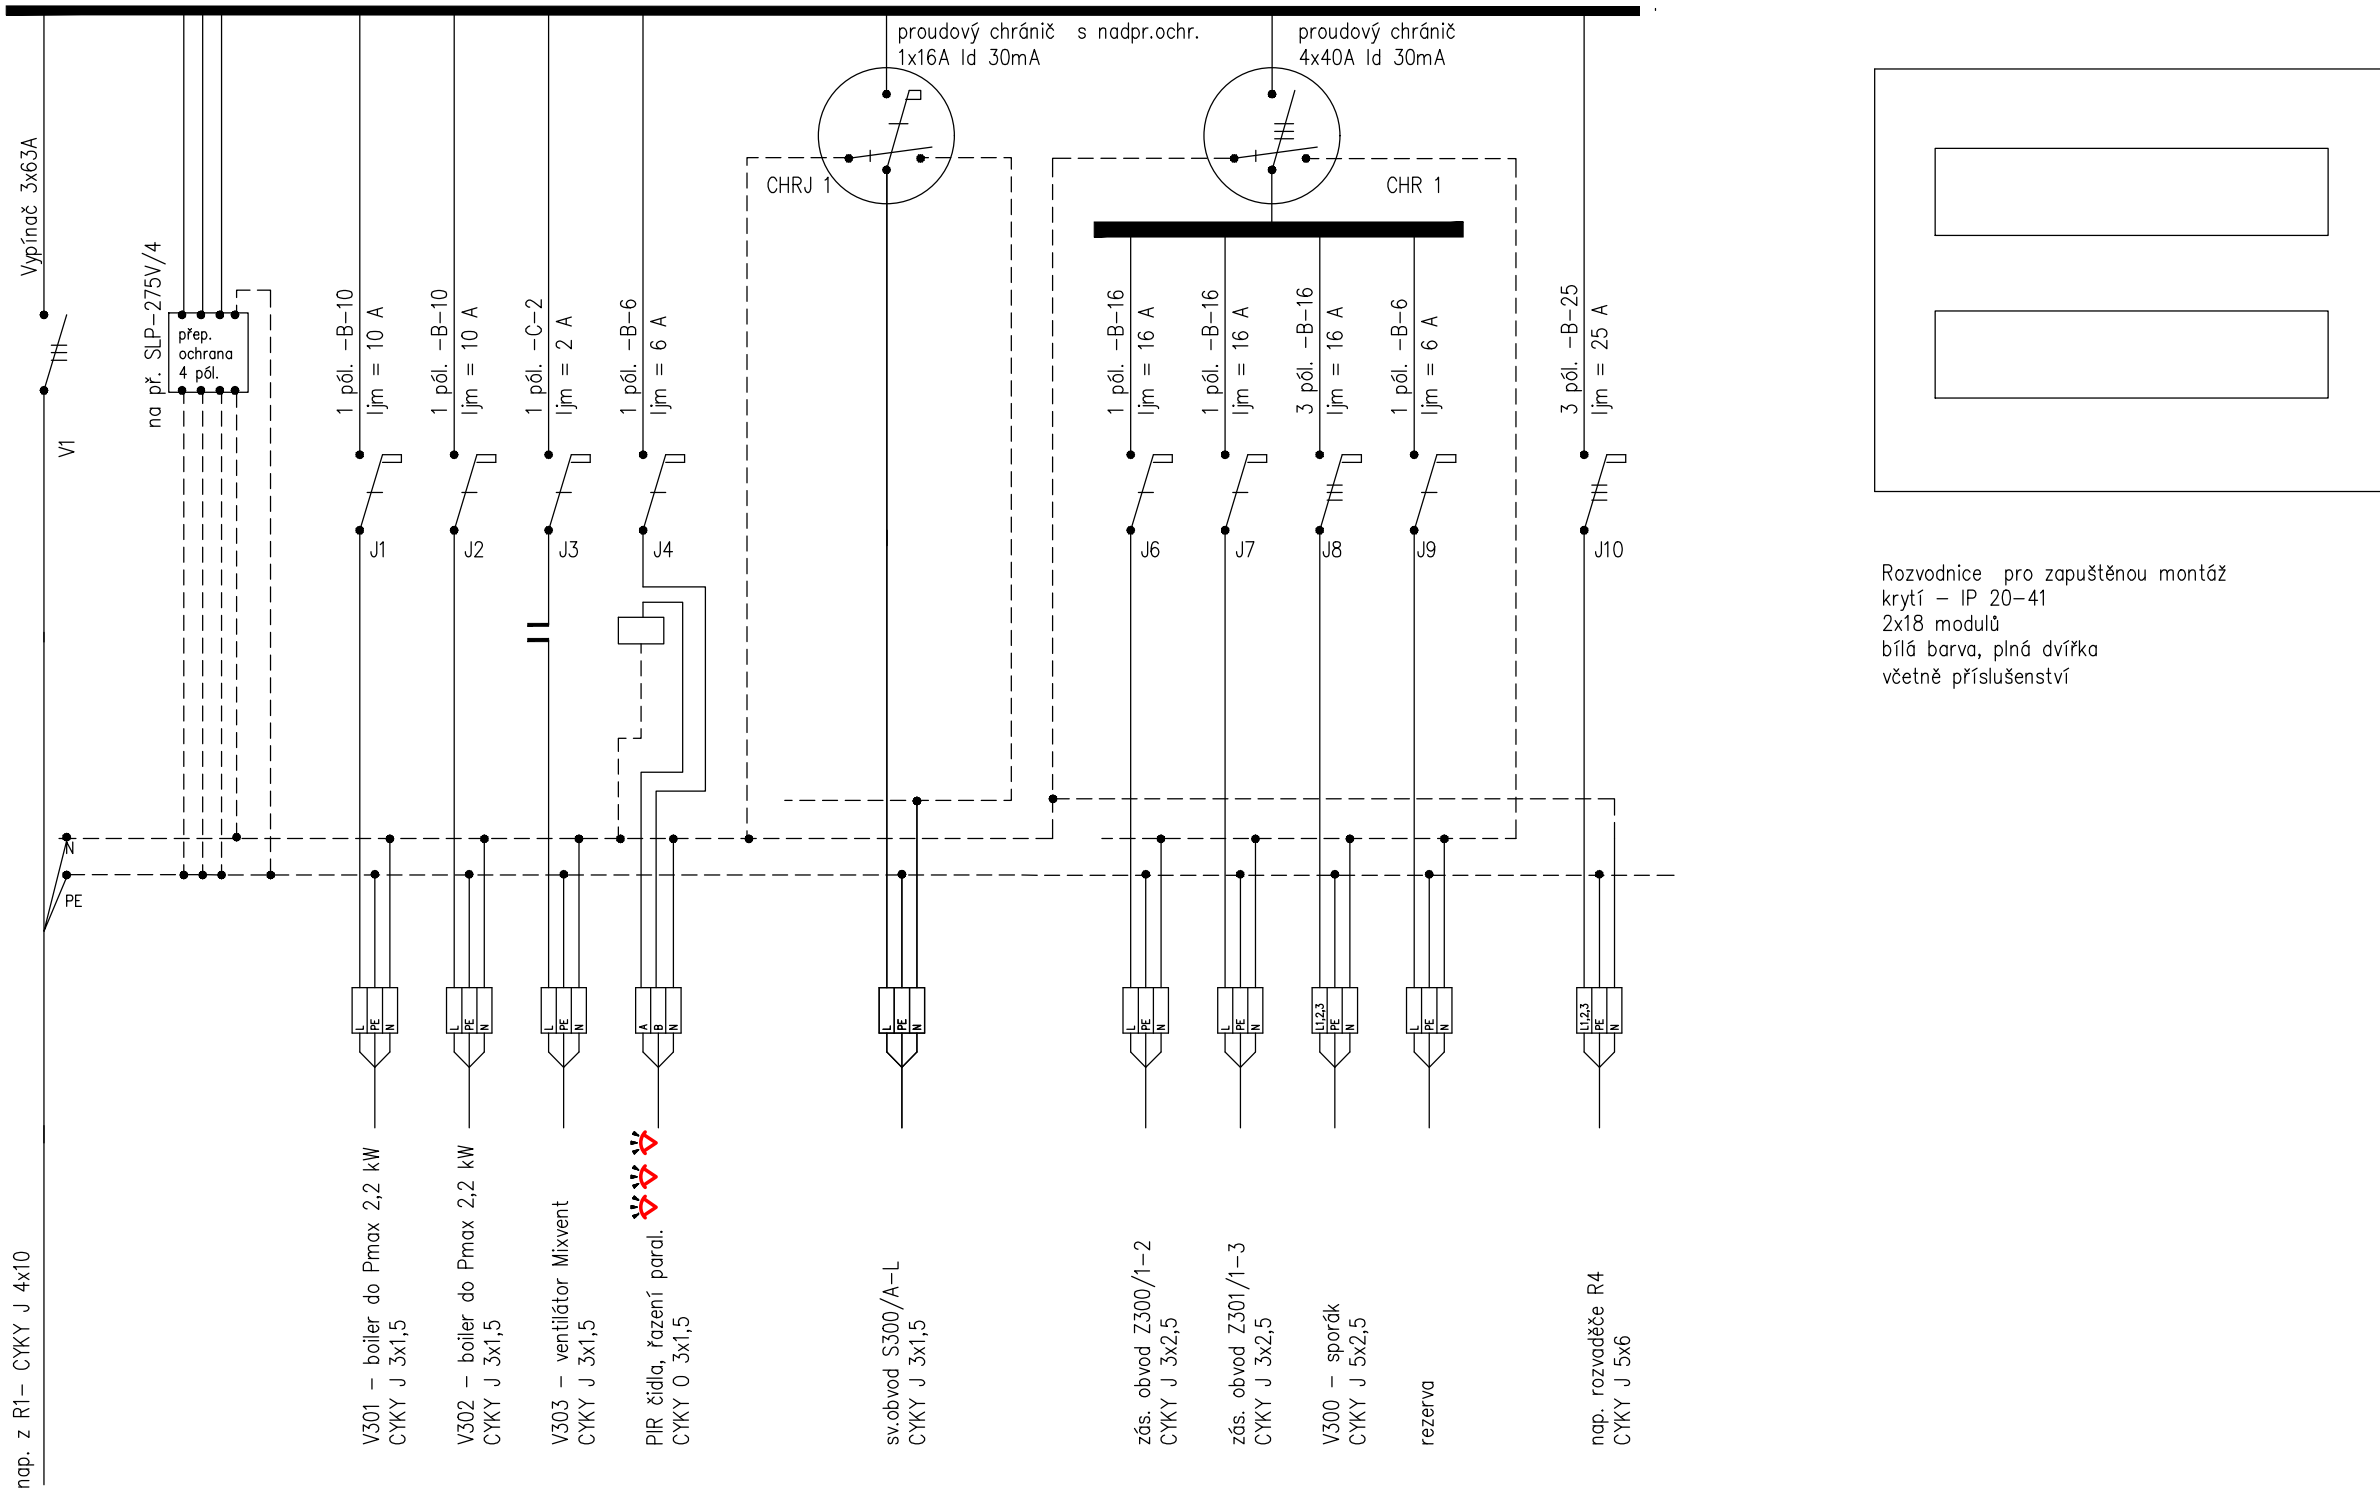

D.1.4.2 - Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571			
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT					
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck									
KRAJ: Ústecký			OBEC: Mariánské Radčice			ZAKÁZKA Č. 9156 - 05 - 2020 FORMÁT 2 x A4 DATUM 05.2020 STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO - - - Výkres 6			
AKCE:									
A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa									
- soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink									
OBSAH:									
Rozvodnice R3									