


řešeno ve II. etapě

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	STROP
301	CHODBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
302	CHODBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
	SCHODIŠTĚ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
306	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
307	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
308	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
309	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
310	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
311	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
312	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
313	SERVER	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
328	KUCHYŇKA	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
329	UMÝVARNA ŽENY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
330	PŘEDSÍŇ ŽENY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
331	SPRCHA ŽENY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
332	WC ŽENY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
333	WC ŽENY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
334	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
335	UMÝVARNA MUŽI	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
336	PŘEDSÍŇ MUŽI	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
337	SPRCHA MUŽI	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
338	PISOÁRY	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
339	WC MUŽI	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
340	WC MUŽI	KLIHOVÁ MALBA VM. 2,90M
341	CHODBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M
342	KANCELÁŘ	RASTROVÝ PODHLED VM. 2,80M

NAVAZUJE STŘECHA ČASTI "B" BUDOVI

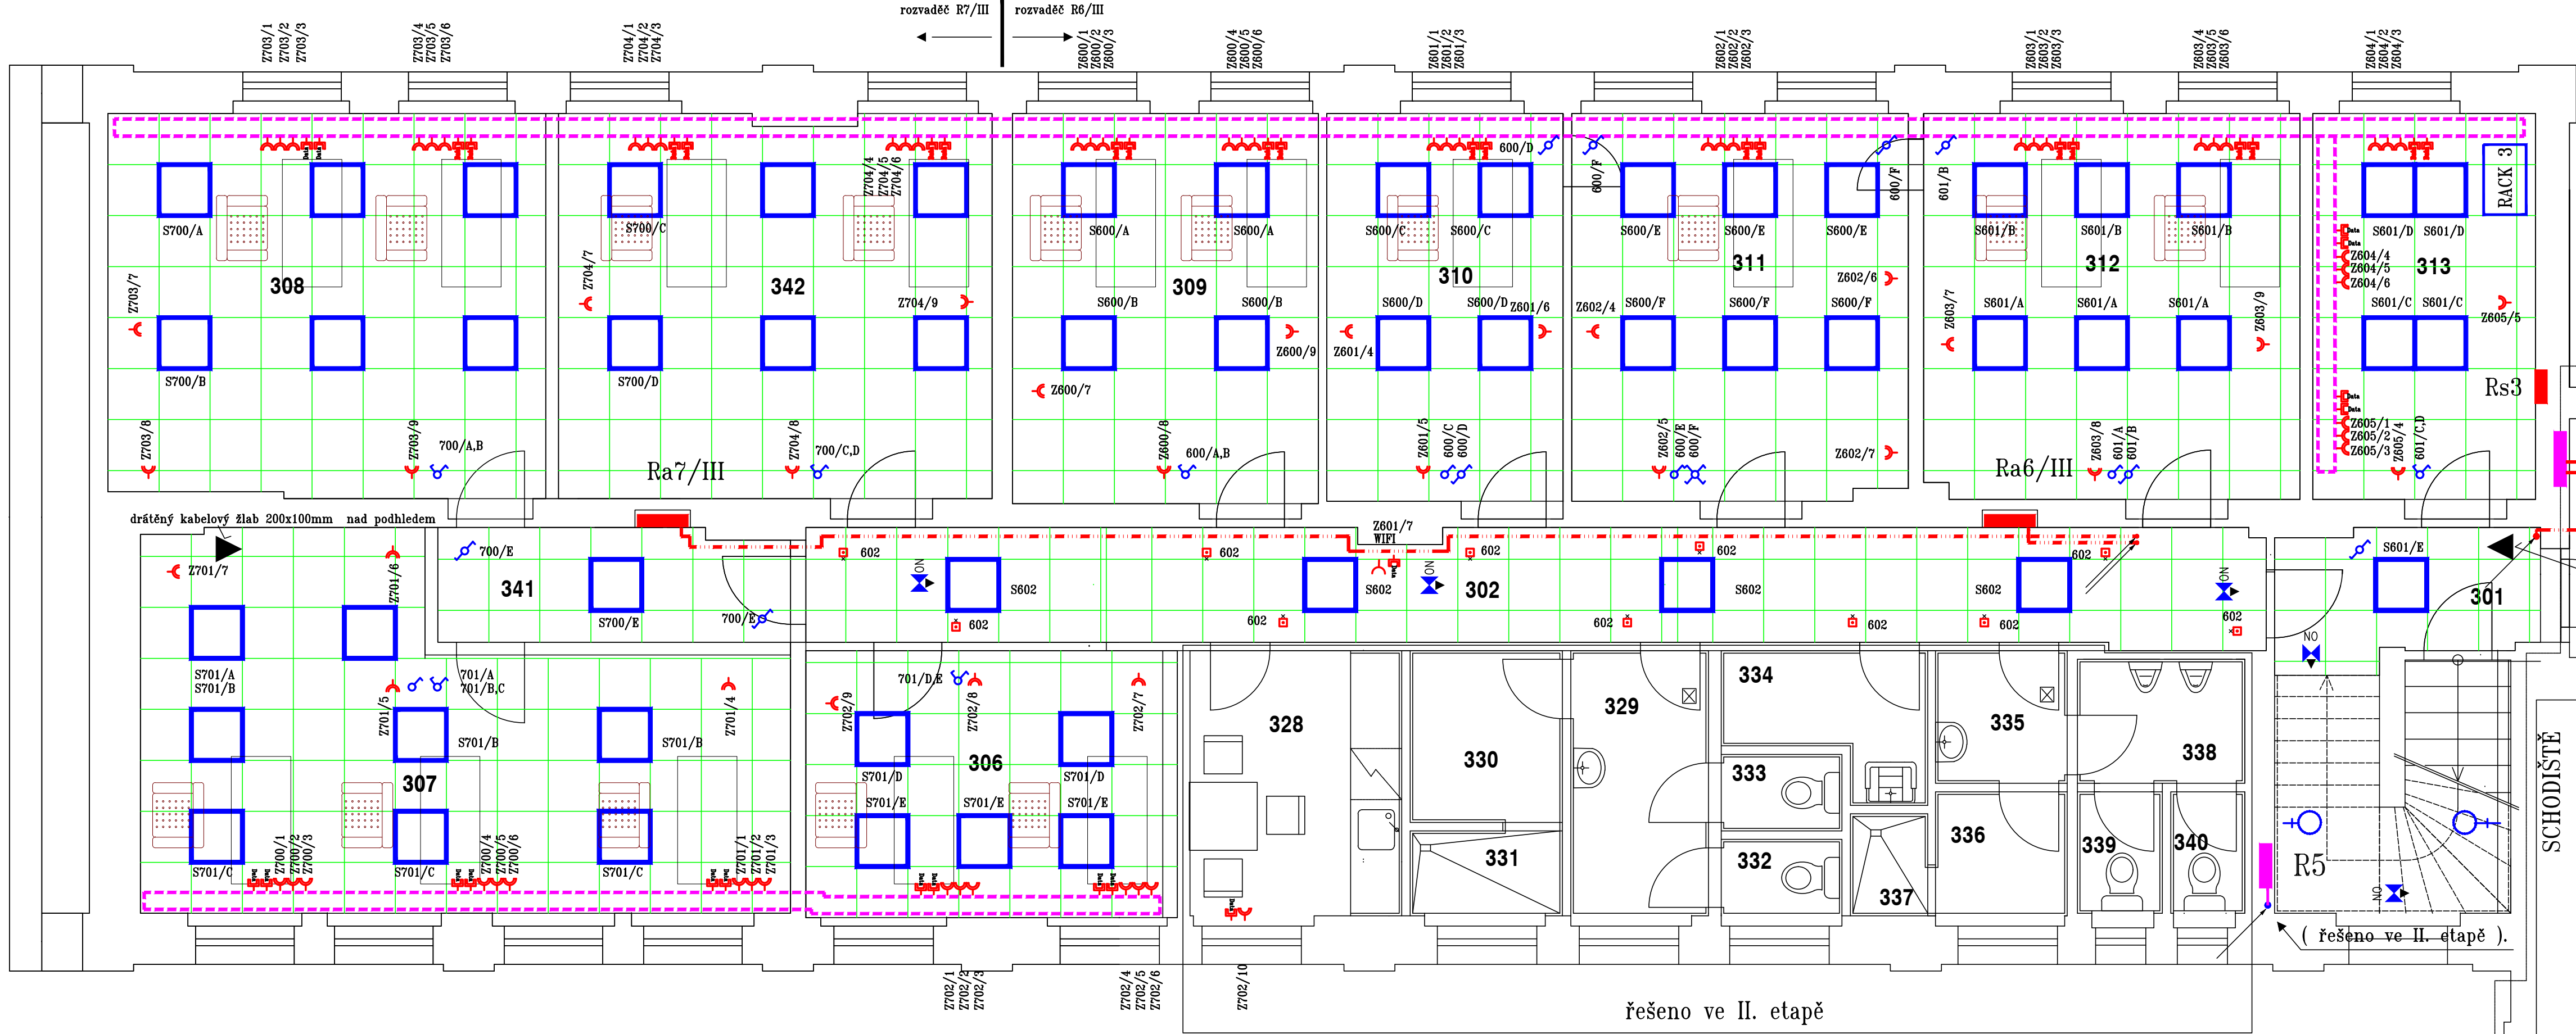

řešeno ve II. etapě

kabely v místnostech s rastrovními stropy budou vyvážány ke svislým závěsům .
Fixace bude provedena hřebenovou páskou PVC.

D.1.4 - Elektroinstalace - silnoproud

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571	
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT			
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hřbovická 2, 403 39 Chlumec							
KRAJ: Ústecký		OBSAH: Mariánské Radčice					
AKCE:						ZAKÁZKA Č. 9156-11-2020	
Rekonstrukce areálu KOH-III etapa Mariánské Radčice						FORMÁT 5 x A4	Výkres 3
						DATUM 11.2020	
						STUPEŇ DSP	
						MĚŘITKO 1:50	
OBSAH: Půdorys 3 NP - budova A							