


NAPÁJECÍ VÝVOD


A KABEL PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI

ŘEZ
1:5




DETAIL "A" - PŮDORYS

1:1



PŮDORYS
1:5

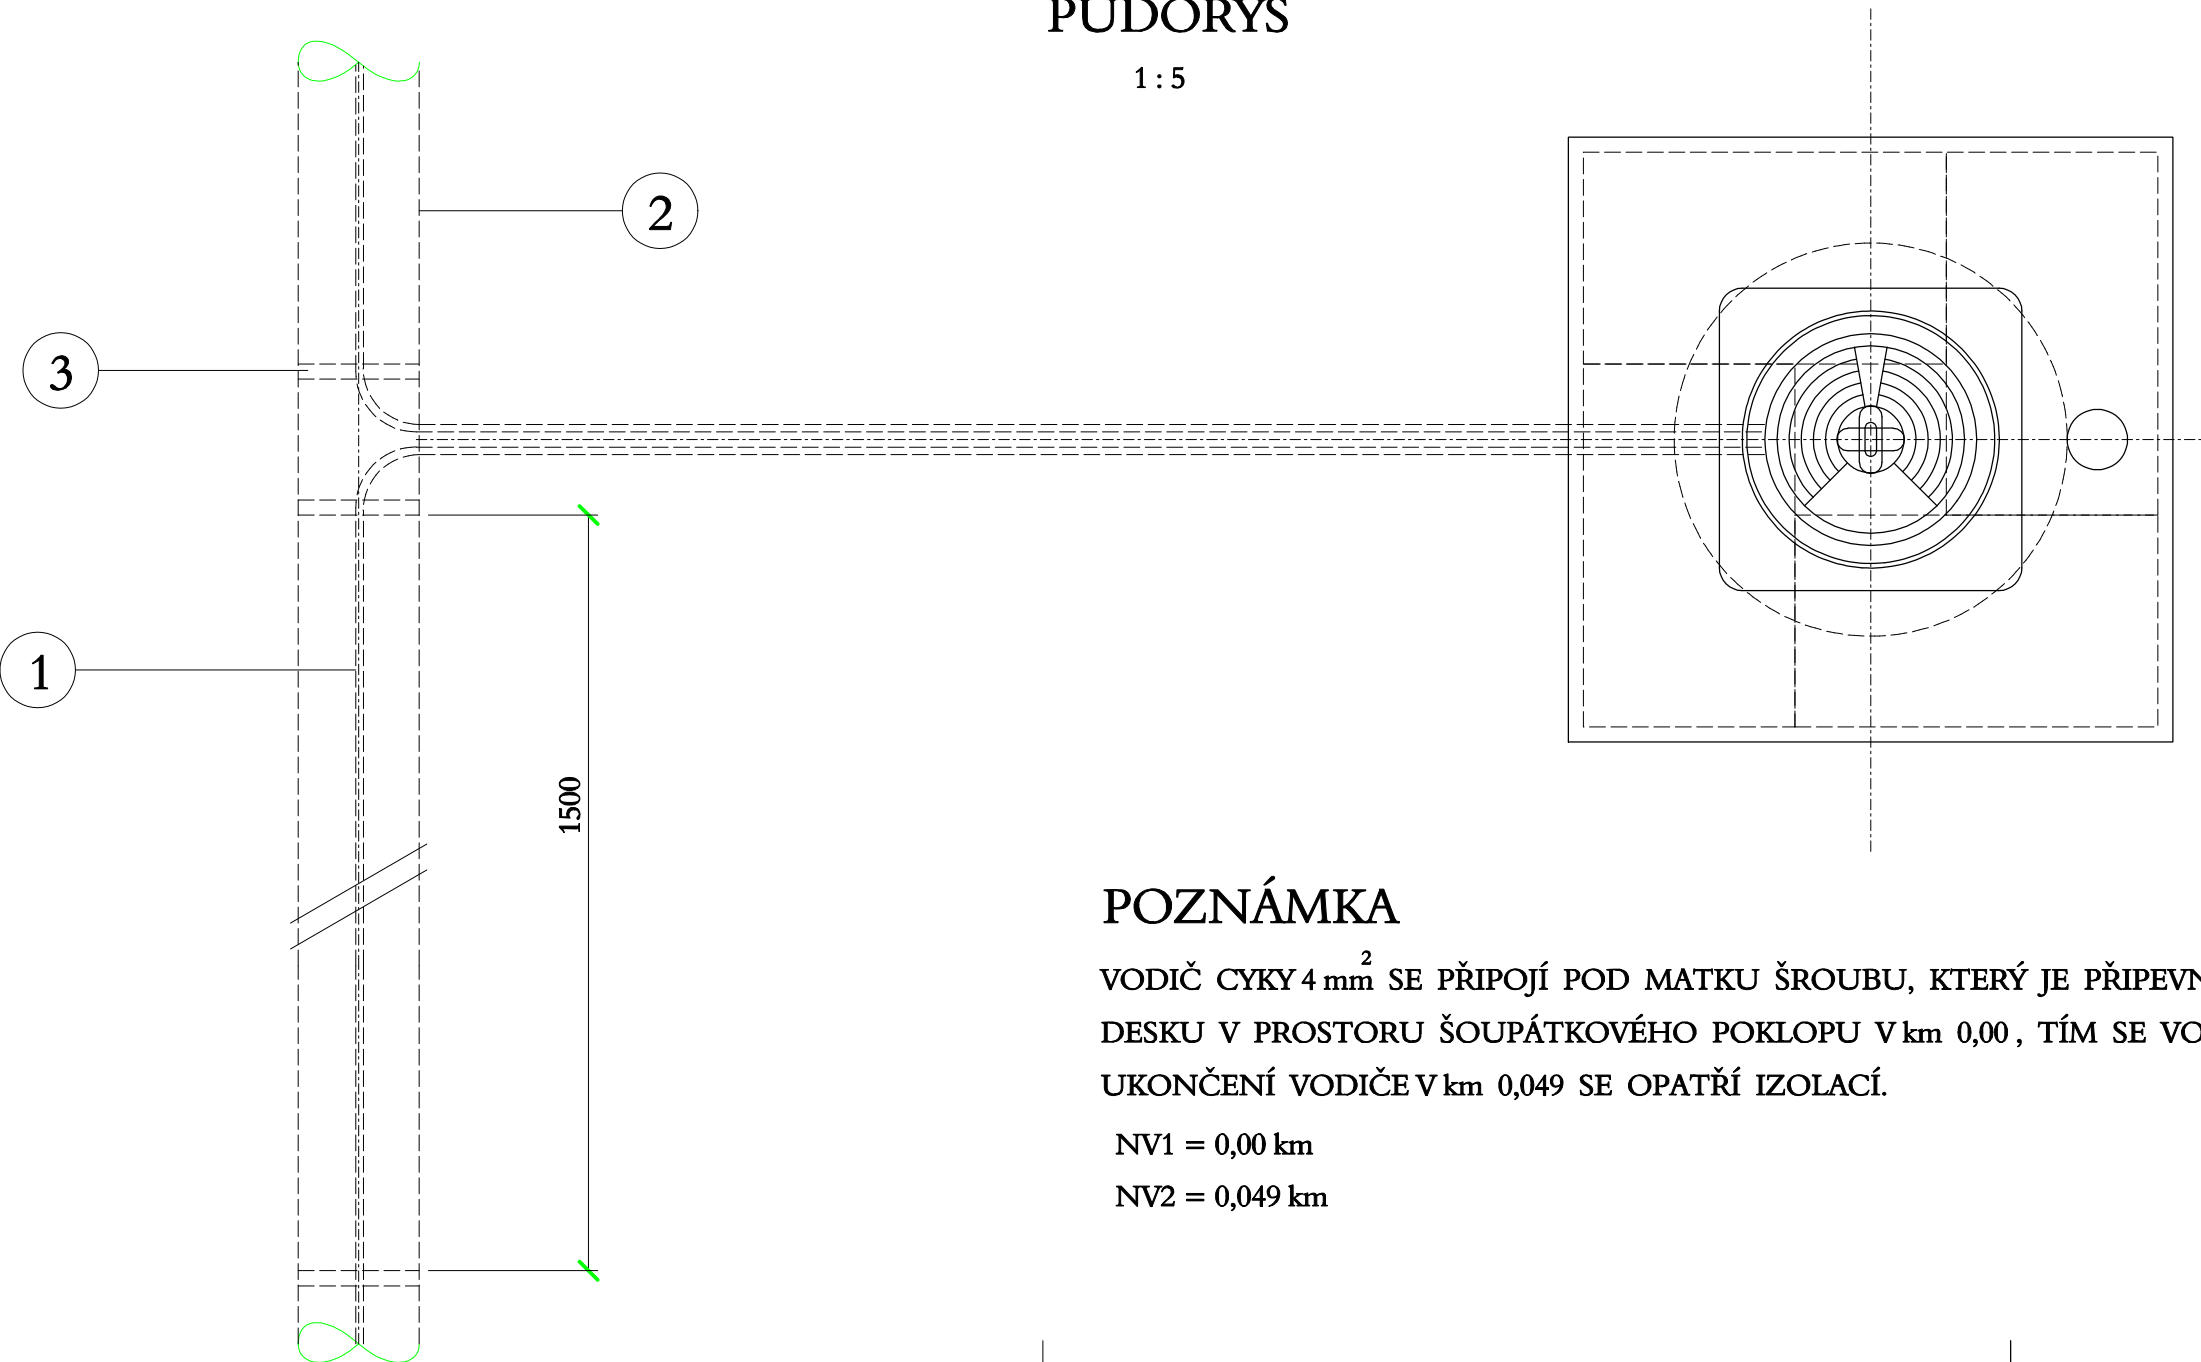

POZNÁMKA


VODIČ CYKY 4 mm² SE PŘIPOJÍ POD MATKU ŠROUBU, KTERÝ JE PŘIPEVNĚNÝ NA IZOLAČNÍ DESKU V PROSTORU ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU V km 0,00, TÍM SE VODIVĚ SPOJÍ. UKONČENÍ VODIČE V km 0,049 SE OPATŘÍ IZOLACÍ.

NV1 = 0,00 km
NV2 = 0,049 km

OZN.	NÁZEV	ČSN	KS	CELKEM bm
1	KOVOVÝ SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY 4 mm ²			40 m
2	TRUBKY Z HDPE 32x2,0 mm PE 100 SDR 17 (DN25)			32 m
3	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA (IZOLEPA)		a` 1,5 m	5 m
4	CIHLA PŘÍČNĚ DĚROVANÁ	72 2611	4	
5	BETONOVÁ PATKA (400 x 400 x 350 mm)		1	
6	UZÁVĚROVÝ POKLOP	13 6581	1	
7	OCELOVÁ TRUBIČKA Ø 38 x 2,5 - 1900 mm	42 5715	1	
8	OZNAČENÍ NAPOJOVACÍHO VÝVODU		1	
9	MOSAZNÝ ŠROUB M 6 x 40		2	
10	MOSAZNÁ PODLOŽKA M 6		10	
11	MOSAZNÁ MATICE M 6		6	
12	MOSAZNÝ ŠROUB M 6 x 75		1	
13	IZOLAČNÍ DESKA TEXGUMOID (150 x 50 x 8)		1	

CELKEM 2 ks

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ID	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	ING. KYLIŠ	Vedoucí zakázky	ING. KYLIŠ	Mřítko	1:5
Projektant	HROBSKÁ	Technická kontrola	ING. KYLIŠ		
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z AREÁLU STŘEDISKA KOHINOOR - MARIÁNSKÉ RADČICE - REKONSTRUKCE SYSTÉMU ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD		Počet A4	6
	ČÁST:	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ D4. SO 04 - ČOV PŘÍPOJKA PITNÉ VODY		Stupeň projektu	
	OBSAH:	NAPÁJECÍ VÝVOD V TRASE		Datum dokončení	
	OBJEDNATEL:	PALIVOVÝ KOMBINÁT USTÍ, STÁTNÍ PODNIK		Číslo zakázky	9049-26
	STAVEBNÍK:			Číslo archivní	
				BPO 2-102098	